



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696436

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM7-400L、RDM7-400M、RDM7-400H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696436

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM7-400L、RDM7-400M、RDM7-400H；U_{imp}:12kV；U_i:1000V；U_e:AC400V/690V；I_n:225A, 250A, 315A, 350A, 400A；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别:A；RDM7-400L: 400V: I_{cs}: 50kA、I_{cu}:50kA, 690V: I_{cs}: 10kA、I_{cu}:20kA；RDM7-400M: 400V: I_{cs}: 70kA、I_{cu}:70kA, 690V: I_{cs}: 18kA、I_{cu}:35kA；RDM7-400H: 400V: I_{cs}: 85kA、I_{cu}:100kA, 690V: I_{cs}: 18kA、I_{cu}:35kA；3P、4P(N 极可开闭)；适用于隔离用；配用的辅助触头：2NO2NC，U_{imp}:4kV，I_{th}:3A，AC-15:400V/0.3A，DC-13:220V/0.15A

型号解释：

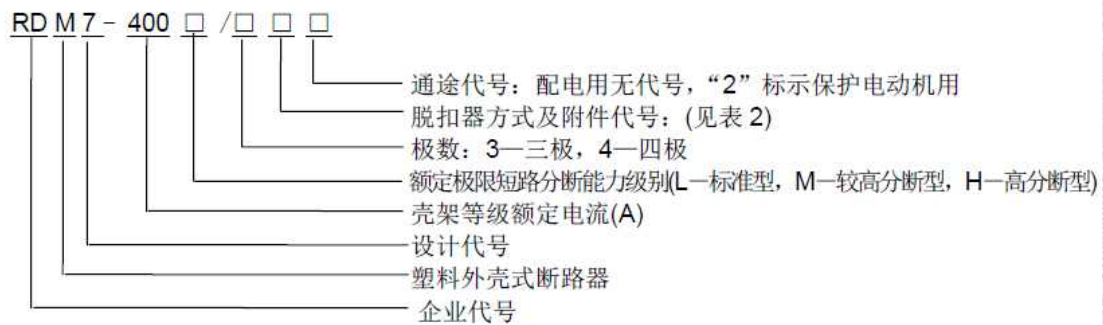


表 2 脱扣器方式及附件代号

代 号	件 种类	脱扣器型式					
		无附件	报警触头	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器、辅助触头	二组辅助触头
代 号	瞬时脱扣器	200	208	210	220	240	260
	复式脱扣器	300	308	310	320	340	360

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司